



धनगढी उप-महानगरपालिका

४ नं. वडा कार्यालय

धनगढी, कैलाली, सुदूर पश्चिम प्रदेश, नेपाल।



प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८१/१०/२५

१. धनगढी उप-महानगरपालिका द्वारा विभिन्न निर्माण व्यवसायी/फर्मसंग तपसिल बमोजिमको कार्य गर्नका लागि दररेट यस वडा कार्यालयमा पेश गर्नका लागि ७ दिने यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

क्र.स.	विवरण	जम्मा रकम (मु.अ.कर सहित)	दर रेट पेश गर्ने अन्तिम समय	कैफियत
१.	Supply Delivery and Installation of Inverter Battery	1,73,156.68	(15 th Jan. 2025) वि.स. २०८१/१०/०२ गते अपरान्ह ४ बजे सम्म	

२. दररेट पेश गर्ने फर्मले अनिवार्य रूपमा दररेट पेश गर्ने व्यहोरा सम्बन्धको लिखित निवेदन सहित नविकरण भएको फर्म/कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, नविकरण भएको व्यवसायको दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, मु.अ.क. दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र आ.व. २०८०/१०८१ को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी संलग्न गरी पेश गर्नुपर्ने छ।

३. उक्त कार्यको लागि आवश्यक BoQ यस कार्यालयको वेबसाइट <http://www.dhangadhimun.gov.np> बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ।


४. BOQ मा उल्लेख गरिएको सामान को ISO, NS Certified, RoHs, CE Certified प्राप्त कम्पनी अथवा सप्लायर्सलाई मात्र समावेश गरिने छ।

५. सप्ललाई गर्ने लाईटको specification खुल्ने गरि क्याटलग पेश गर्नु पर्नेछ।

६. BOQ मा उल्लेख गरिएका सामानको वारेन्टी २ बर्ष रहेको प्रमाणित पत्र पेश गर्नुपर्ने छ।

७. उल्लेखित सामान खरिद गरि जडान भैसकेपछि कुनै किसिमको कमसल सम्बन्धि गुनासो अथवा विवाद आएमा सो को अन्तिम निर्णय परिक्षण प्रतिवेदन रिपोर्टको आधारमा हुनेछ।

८. BoQ मा आफुले कबोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा स्पष्ट बुझिने गरी लेखेर पेश गर्नु पर्नेछ। केरमेट भएको दररेट (BoQ) मुल्याङ्कनमा समावेश गरिने छैन।


वडा सचिव २०८१/१०/२५


मेखराज भट्ट
वडा सचिव

Dhangadhi Sub-Metropolitan City

4 no.Ward Office

Dhangadhi, Kailali

Bill Of Quantity

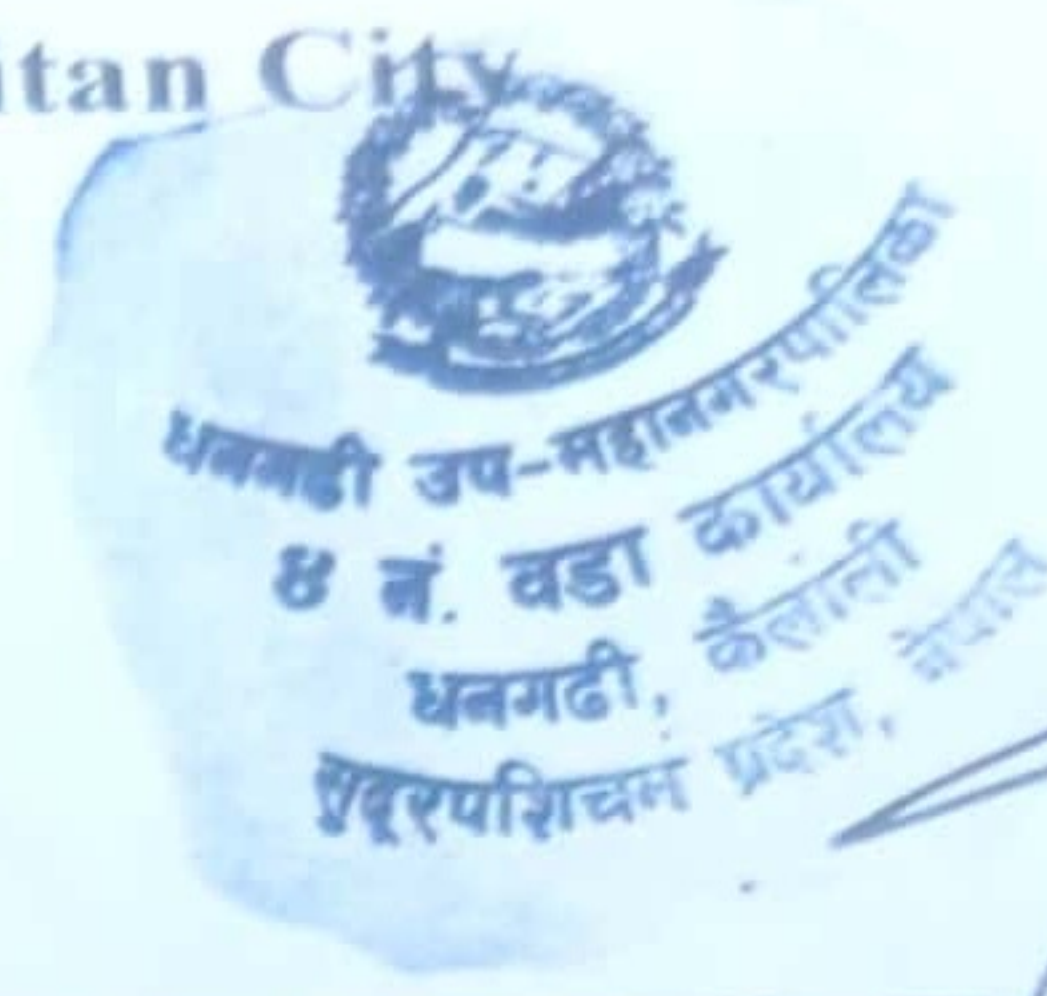

Project:- Supply Delivery and Installation of Inverter Battery

Location:- Ward no.4, Dhangadhi, kailali


S.N	Description	Unit	Required quantity	Rate (NRs)		Amount (NRs)	Remark
				In Figure	In Words		
A. Cost Estimate For Material							
1	5 kva Inverter as per Specification.	set	1				
2	200 AH Tubular Battery	Nos.	2				
3	Installation of Inverter Battery Complete Set.	lot.	1				
						13% VAT	
						Grand Total	

Total in Words :

Stamp of Firm/Company and Signature of
Authorized Person:

Technical Specification of 5 kva inverter

S.N	Description	Specification
1	CAPACITY :-	5000VA
2	BATTERY VOLTAGE:-	48V
3	TECHNOLOGY:-	LATEST BI-DIRECTIONAL TECHNOLOGY
4	INPUT VOLTAGE RANGE (WUPS MODE):-	85V-290V
5	INPUT VOLTAGE RANGE (UPS MODE):-	185V-265V
6	OUTPUT VOLTAGE:-	SAME AS INPUT
7	CHARGING CURRENT:-	15A,20A (USER SELECTABLE)
8	FREQUENCY BYPASS RANGE:-	42Hz- 55Hz
9	CHANGE OVER TIME :-	
10	UPS MODE:-	≤ 8 ms
11	WUPS MODE:-	≤ 20 ms
12	OVERLOAD/SHORT CIRCUIT:-	MAINS MCB WILL TRIP BATTERY OVERCHARGE, BATTERY HIGH CUT, BATTERY MODE:
13	SHORT CIRCUIT PROTECTION:-	YES WITH 4 TIMES AUTO RESET
14	OVER TEMPERATURE PROTECTION:-	YES HIGH TEMPERATURE SHUTDOWN
15	AUTOMATIC TEMPERATURE COMPENSATION (ATC):-	-10°C to 60°C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 2079/09/22

**मेखराज मट्ट
 वडा सचिव**